


- NOTAS:**
- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS, DIÁMETROS DE TUBERÍA EN MILÍMETROS Y TODOS LOS NIVELES ESTÁN EN METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD DE MEDIDA.
 - EL CONTRATISTA, URBANIZADOR O CONSTRUCTOR DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ.
 - SE DEBERÁ REALIZAR MANTENIMIENTO EXTERNO E INTERNO A TODOS LOS EXTINTORES Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS EN INTERVALOS NO MAYORES A CINCO AÑOS. (NFPA 10; STANDARD FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS Y NTC 2885: EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIO).

- CONVENCIONES:**
- EXTINTOR PORTÁTIL AGENTE LIMPIO - AGUA NEBULIZADA
 - EXTINTOR PORTÁTIL AGENTE CO2
 - EXTINTOR PORTÁTIL TIPO K
 - EXTINTOR PORTÁTIL TIPO ABC
 - EXTINTOR PORTÁTIL TIPO BC
 - EXTINTOR PORTÁTIL AGUA - H2O AFFF 6%

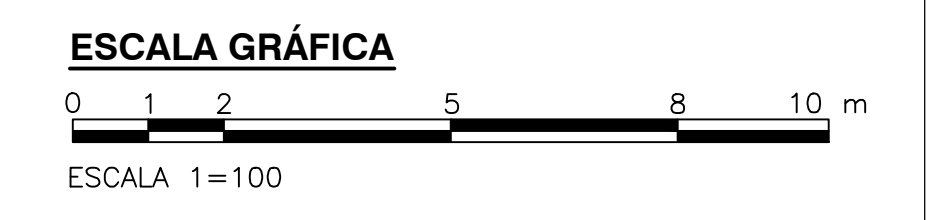

PLANTA
1=100

© 2016 CDM Smith-INGESAM. Todos los derechos reservados. Reutilización de documentos: Documentos y diseños suministrados por el servicio profesional, incorporados en este documento, son propiedad de CDM Smith-INGESAM y EAB. No serán utilizados, ni total ni parcialmente, para cualquier otro proyecto sin autorización escrita de CDM Smith-INGESAM y/o EAB.

CDM Smith **INGESAM**
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1-02-25500-0690-2011

REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO: ROBERT GAUDEZ, LIC. No. 3901 ME, USA


UNIÓN TEMPORAL PTAR CANOAS
CONTRATO EAAB No. 1-15-25500-0646-2012

REVISÓ: _____
APROBÓ: FERNANDO SILVA G. MAT. No. 0000001407LL

acueducto
AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

RECIÓ: ING. RENALDO PULIDO, REGISTRO No. 3060

RECIÓ: ING. HAGO GOMEZ, REGISTRO No. 3429

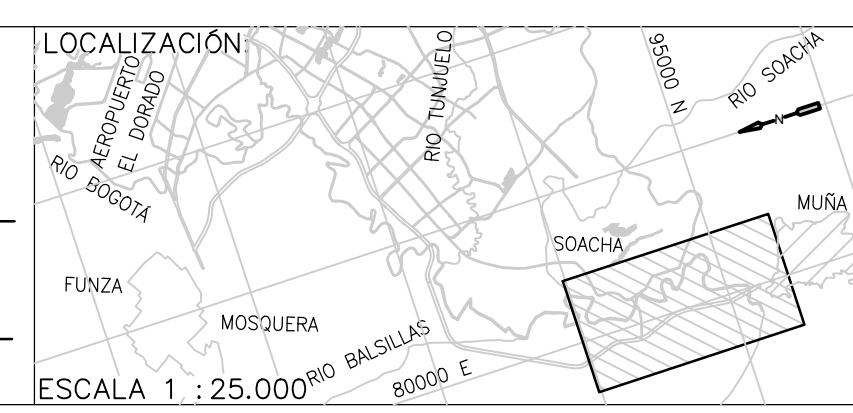

SISTEMA DE REFERENCIA		MODIFICACIONES		
FECHA	MODIFICACION	NOMBRE ING. RESPONSABLE	FIRMA	

TIPO DE COORDENADAS PLANAS CARTESIANAS ORIGEN COORDENADAS BOGOTÁ D.C.
VERTICE NP-13-B5-1
NORTE: 83764.534 m
ESTE: 82666.481 m
COTA: 2552.68 metros
COORDENADAS MEDIAS
NORTE: 86250.0 m
ESTE: 86500.0 m
PLANCHAS
1:10.000, 246-A-2

acueducto
AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO
DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO

PLANO DE DISEÑO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PTAR CANOAS/VEREDA CANOAS/MUNICIPIO DE SOACHA		PROYECTO No. :
CONTIENE : P.11 EXTINTORES PORTÁTILES PRIMERA PLANTA DESARENADOR AIREADO		FECHA: AGOSTO/2016
ESCALA: INDICADA	NOMBRE DEL ARCHIVO: F02001HDPL.DWG	PLANO No. F-02-001

ENTREGA 100% - VÁLIDO PARA CONSTRUCCIÓN

LA ESCALA DE IMPRESIÓN PARA ESTE PLANO ES DE TAMAÑO PLEGO (700mmx1000mm)