


PLANTA N+4.80

1=100

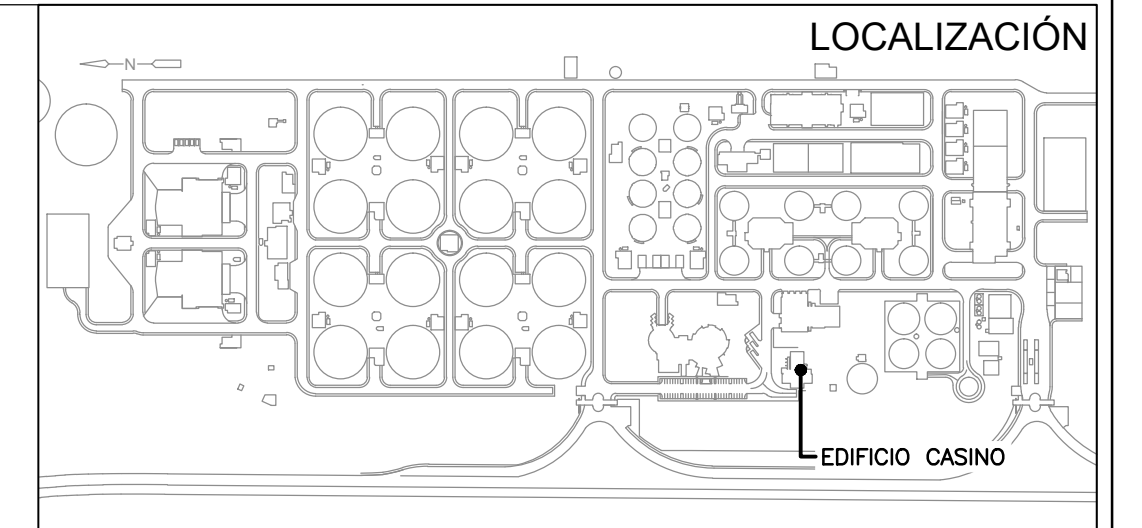


NOTAS:

- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS, DIÁMETROS DE TUBERÍA EN MILÍMETROS Y TODOS LOS NIVELES ESTÁN EN METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD DE MEDIDA.
- EL CONTRATISTA, URBANIZADOR O CONSTRUCTOR DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ.
- CUBRIMIENTO DE ROCADORES DE RESPUESTA RÁPIDA (QR) PARA RIESGO LIGERO SIN OBSTRUCCIONES - 225 FT (20.9m) DISTANCIA MÍNIMA ENTRE ROCADORES 6 FT (1.8m) DISTANCIA MÁXIMA 15 FT (4.6 m) - DISTANCIA MÍNIMA A MUROS 4 IN (102 mm).

CONVENCIONES:

- TUBERÍA AEREA CONTRA INCENDIO
- ACERO AL CARBÓN SCH 10
- - - TUBERÍA ENTERRADA CONTRA INCENDIO
- ○ SPRINKLER ARRIBA
- ● SPRINKLER ABAJO
- ⊕ RISER
- ⊥ SOPORTE DE TUBERÍA
- ⊥ SOPORTE SISMICO CUATRO VIAS
- ⊥ SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL
- ⊥ SOPORTE SISMICO TRANSVERSAL
- ⊥ TEE MECÁNICA
- ⊥ TEE
- ⊥ CODO
- ⊥ VÁLVULA OS&Y
- ▲ VÁLVULA ALARMA
- ⊥ VÁLVULA ALIVIO DE PRESIÓN
- ⊥ VÁLVULA DE PRUEBA Y DRENAJE
- ⊥ VÁLVULA DE VENTEO

ESCALA GRÁFICA

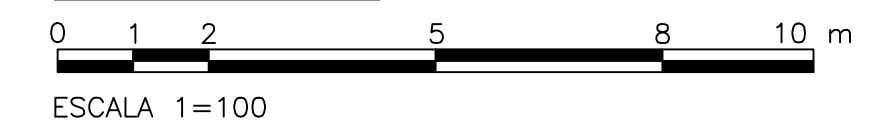

ESCALA 1=100

©2016 CDM Smith-INGESAM. Todos los derechos reservados. Reutilización de documentos: Documentos y diseños suministrados por el servicio profesional, incorporados en este documento, son propiedad de CDM Smith-INGESAM y EAB. No serán utilizados, ni total ni parcialmente, para cualquier otro proyecto sin autorización escrita de CDM Smith-INGESAM y/o EAB.

CDM Smith **INGESAM**
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1-02-25500-0690-2011



REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO: ROBERT GAUDES, LIC. No. 3901 ME, USA

UNIÓN TEMPORAL PTAR CANOAS
CONTRATO EAAB No. 1-15-25500-0646-2012

REVISÓ: _____
APROBÓ: FERNANDO SILVA G. MAT. No. 0000001407XLL

acueducto
AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

RECIBÍO: ING. RENALDO PULIDO REGISTRO No. 3960
RECIBÍO: ING. HAZO OSMEZ REGISTRO No. 3429

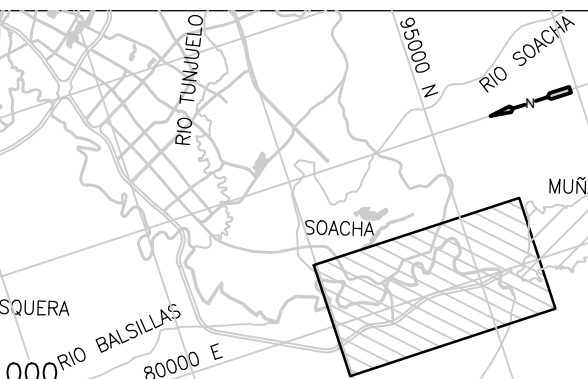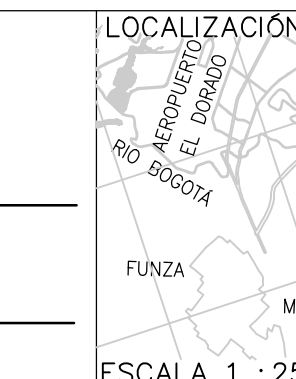

FECHA: _____
MODIFICACION: _____
NOMBRE ING. RESPONSABLE: _____
FIRMA: _____

MODIFICACIONES		
FECHA	MODIFICACION	NOMBRE ING. RESPONSABLE

acueducto
AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO
DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO

PLANO DE DISEÑO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PTAR CANOAS/VEREDA CANOAS/MUNICIPIO DE SOACHA

CONTIENE: **P.11 EXTINCIÓN HÚMEDA PRIMER PISO EDIFICIO CASINO**

ESCALA: INDICADA

NOMBRE DEL ARCHIVO: F51001CNPL.DWG

PROYECTO No. : _____
FECHA: AGOSTO/2016
PLANO No. : _____
F-51-001