


- NOTAS :**
- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS. DIÁMETROS DE TUBERÍA EN MILÍMETROS Y TODOS LOS NIVELES ESTÁN EN METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD DE MEDIDA.
 - EL CONTRATISTA, URBANIZADOR O CONSTRUCTOR DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ.
 - SE DEBERÁ REALIZAR MANTENIMIENTO EXTERNO E INTERNO A TODOS LOS EXTINTORES Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS EN INTERVALOS NO MAYORES A CINCO AÑOS. (NFPA 10: STANDARD FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS Y NTC 2885: EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIO).

- CONVENCIONES :**
- EXTINTOR PORTÁTIL AGENTE LIMPIO - AGUA NEBULIZADA
 - EXTINTOR PORTÁTIL AGENTE CO2
 - EXTINTOR PORTÁTIL TIPO K
 - EXTINTOR PORTÁTIL TIPO ABC
 - EXTINTOR PORTÁTIL TIPO BC
 - EXTINTOR PORTÁTIL AGUA - H2O - AFFF 6%

PLANTA
1=100

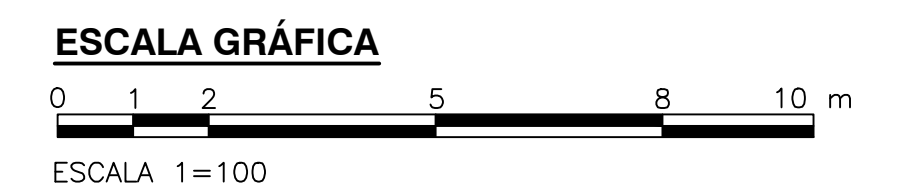

©2016 CDM Smith-INGESAM. Todos los derechos reservados. Reutilización de documentos: Documentos y diseños suministrados por el servicio profesional, incorporados en este documento, son propiedad de CDM Smith-INGESAM y EAB. No serán utilizados, ni total ni parcialmente, para cualquier otro proyecto sin autorización escrita de CDM Smith-INGESAM y/o EAB.

CDM Smith **INGESAM**
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1-02-25500-0690-2011

DISENÓ: JOSÉ BONHERRUEZ - METED SAS
MAT. No: CN 230-101490

REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO: ROBERT GAUDEZ
LIC. No: 3901 ME, USA

UNIÓN TEMPORAL PTAR CANOAS
CONTRATO EAAB No. 1-15-25500-0646-2012


REVISÓ: _____

APROBÓ: FERNANDO SILVA G.
MAT. No: 0000001407LL

acueducto
AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

RECIBIÓ: ING. RENIVALDO PULIDO
REGISTRO. No: 3560

RECIBIÓ: ING. HAGO GOMEZ
REGISTRO. No: 3429

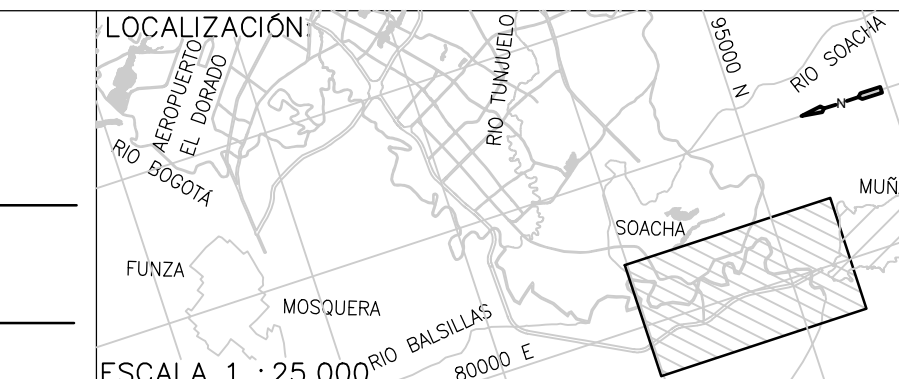

SISTEMA DE REFERENCIA
MADRID - SIRGAS
TIPO DE COORDENADAS
PLANAS CARTESIANAS
ORIGEN COORDENADAS
BOGOTÁ D.C.

VERTICE NP-13-B5-1
NORTE: 93744.534 m
ESTE: 82666.481 m
COTA: 2552.58 msnnm

COORDENADAS MEDIAS
NORTE: 96250.0 m
ESTE: 80500.0 m

PLANCHA
1:10.000, 246-18-A-2

MODIFICACIONES		
FECHA	MODIFICACION	NOMBRE ING. RESPONSABLE

acueducto
AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO
DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO

PLANO DE DISEÑO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PTAR CANOAS/VEREDA CANOAS/MUNICIPIO DE SOACHA

CONTIENE : **P.11**
EXTINTORES PORTÁTILES PRIMER PISO
EDIFICIO MANTENIMIENTO

ESCALA: INDICADA

NOMBRE DEL ARCHIVO:
F52007MAPL.DWG

PROYECTO No. : _____

FECHA: AGOSTO/2016

PLANO No. **F-52-007**

LA ESCALA DE IMPRESIÓN PARA ESTE PLANO ES DE TAMAÑO PLEGO (700mm x 1000mm)