

FACHADA ORIENTAL


FACHADA NORTE

FACHADA SUR

FACHADA OCCIDENTAL

PLANTA

1=100

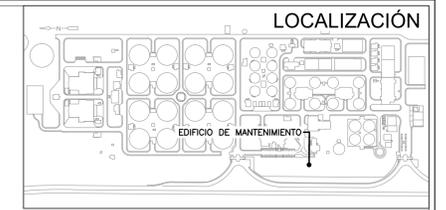

NOTAS:

- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD DE MEDIDA.
- DIAMETRO DE TUBERÍA ELÉCTRICA NO ESPECIFICADA SERÁ DE 3/4".
- TODA LA TUBERÍA SERÁ CONDUIT MC Y ESTARÁ EMPOTRADA.
- COMO NORMA GENERAL LAS TUBERÍAS Y TOMAS IRÁN EMPOTRADAS EN BAÑOS, COCINAS Y ZONAS HÓMEDAS; IRÁN EN CANALETA EN EL ÁREA DE OFICINAS, LOBBY Y ZONAS COMUNES; E IRÁN A LA VISTA EN TALLERES Y LABORATORIOS.
- UTILIZAR ESTRICTO CÓDIGO DE COLORES EN LA ALAMBRA.
- LAS INSTALACIONES DEBERÁN REALIZARSE DE ACUERDO AL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL, NTC 2050.
- LOS RECORRIDOS DE LAS TUBERÍAS SON SÓLO INDICATIVOS, ESTOS SERÁN DEFINIDOS EN OBRA.
- DONDE LLEGUEN 3 O MÁS TUBERÍAS SE INSTALARÁ UNA CAJA 4X4" CON TAPA FLUX DOBLE FONDO.
- CUALQUIER CAMBIO EN SALIDAS, DEBE SER COORDINADAS Y AUTORIZADAS POR EL INGENIERO DISEÑADOR.

ALTURAS:

LAS ALTURAS DE LOS APARATOS SE DEFINIRÁN EN OBRA, A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UN ESTIMATIVO DE ELLOS:


- TOMAS DE DATOS A 0,30 m
- TOMAS DE DATOS EN LABORATORIOS A 1,20 m
- TOMAS DE DATOS EN CANALETA A 0,05 m

LA ALTURA DEL CIELO RASO ES:

- ZONA DE OFICIAS 2,80m
- ZONAS DE DOBLE ALTURA 5,85
- EN EL ÁREA DE TALLERES DE MECÁNICA NO HABRÁ CIELO RASO

LA ALTURA FINAL DE LAS TUBERÍAS CORRESPONDIENTES A TOMA CORRIENTES EN EL CIELO RASO DEBERÁ QUEDAR A 2,97m CUANDO EL CIELO RASO ESTE A 2,80m PARA EVITAR EL CRUCE CON OTRAS TUBERÍAS.

CONVENCIONES:

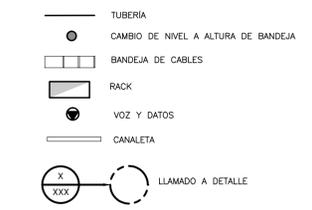

NOMENCLATURA:

- SC: PUNTO SCADA
- S(NUMERO DE SWITCH)-01(NUMERO DE PUNTO)
- S1: SWITCH 1 DATOS
- S2: SWITCH 2 VOZ
- S3: SWITCH 3 PUNTOS SCADA

ESCALA GRÁFICA



ESCALA 1=100

© 2016 CDM Smith-INGESAM. Todos los derechos reservados. Reutilización de documentos: Documentos y diseños suministrados por el servicio profesional, incorporados en este documento, son propiedad de CDM Smith-INGESAM y EAB. No serán utilizados, ni total ni parcialmente, para cualquier otro proyecto sin autorización escrita de CDM Smith-INGESAM y/o EAB.

<p>CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1-02-25500-0690-2011</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO: ROBERT GAUDES, LIC. No. 3901 ME, USA</p>	<p>UNIÓN TEMPORAL CANOAS</p> <p>CONTRATO EAB No. 1-15-25500-0946-2012</p> <p>REVISÓ: _____</p> <p>APROBÓ: FERNANDO SILVA G. MAT. No. 0000001407XL</p>	<p>INGENIERIA DE AGUAS</p> <p>RECIBIÓ: ING. RENE ALVARO PULIDO, REGISTRO No. 3060</p> <p>RECIBIÓ: ING. HUGO GÓMEZ, REGISTRO No. 3429</p>	<p>LOCALIZACIÓN</p> <p>ESCALA 1:25.000 (PRO. BALSAS 80000 E)</p>	<p>SISTEMA DE REFERENCIA MAGNA SIRGAS</p> <p>TIPO DE COORDENADAS PLANAS CARTESIANAS</p> <p>ORIGEN COORDENADAS BOGOTÁ D.C.</p> <p>VERTICE NP-13-B5-1</p> <p>NORTE: 93764.534 m</p> <p>ESTE: 82666.481 m</p> <p>COTA: 2552.68 msnnm</p> <p>COORDENADAS MEDIAS</p> <p>NORTE: 96250.0 m</p> <p>ESTE: 86000.0 m</p> <p>PLANCHA 1:10.000, 246-A-2</p>	<p>MODIFICACIONES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>MODIFICACION</th> <th>NOMBRE ING. RESPONSABLE</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			FECHA	MODIFICACION	NOMBRE ING. RESPONSABLE	FIRMA					<p>AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ</p> <p>GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO</p> <p>PLANO DE DISEÑO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</p>	<p>PTAR CANOAS/VEREDA CANOAS/MUNICIPIO DE SOACHA</p> <p>CONTIENE: P.11 EDIFICIO DE MANTENIMIENTO VOZ Y DATOS PRIMER PISO</p> <p>ESCALA: INDICADA</p> <p>NOMBRE DEL ARCHIVO: E52704MAPL.DWG</p>		<p>PROYECTO No.:</p>	<p>FECHA: AGOSTO/2016</p>	<p>PLANO No. E-52-704</p>
					FECHA	MODIFICACION	NOMBRE ING. RESPONSABLE	FIRMA													
<p>ENTREGA 100% - VÁLIDO PARA CONSTRUCCIÓN</p>																					

LA ESCALA DE IMPRESIÓN PARA ESTE PLANO ES DE TAMAÑO PLEGO (700mmx1000mm)