


- NOTAS :**
- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN METROS, DIÁMETROS DE TUBERÍA EN MILÍMETROS Y TODOS LOS NIVELES ESTÁN EN METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD DE MEDIDA.
 - EL CONTRATISTA, URBANIZADOR O CONSTRUCTOR DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ.
 - SE DEBERÁ REALIZAR MANTENIMIENTO EXTERNO E INTERNO A TODOS LOS EXTINTORES Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS EN INTERVALOS NO MAYORES A CINCO AÑOS. (NFPA 10: STANDARD FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS Y NTC 2885: EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIO).
 - SE PROVEE UN EXTINTOR AL INGRESO DEL EDIFICIO Y OTRO EN LA PLANTA INTERIOR.
 - SE PROVEERÁN CUATRO EXTINTORES EN CADA PISO UBICADOS EN LAS DOS SALIDAS DE EMERGENCIA Y LAS DOS ESCALERAS INTERNAS.

- CONVENCIONES :**
- EXTINTOR PORTÁTIL AGENTE LIMPIO - AGUA NEBULIZADA
 - EXTINTOR PORTÁTIL AGENTE CO2
 - EXTINTOR PORTÁTIL TIPO K
 - EXTINTOR PORTÁTIL TIPO ABC
 - EXTINTOR PORTÁTIL TIPO BC
 - EXTINTOR PORTÁTIL AGUA - H2O AFFF 6%

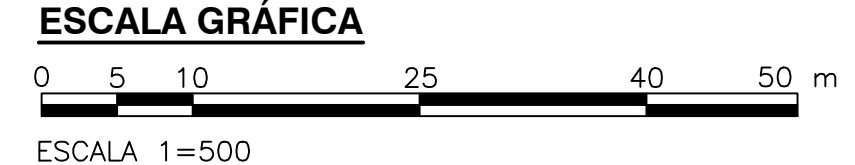

©2016 CDM Smith-INGESAM. Todos los derechos reservados. Reutilización de documentos: Documentos y diseños suministrados por el servicio profesional, incorporados en este documento, son propiedad de CDM Smith-INGESAM y EAB. No serán utilizados, ni total ni parcialmente, para cualquier otro proyecto sin autorización escrita de CDM Smith-INGESAM y/o EAB.


LÍNEA DE EMPALME CONTIENE EN PLANO No. F-00-028

LÍNEA DE EMPALME CONTIENE EN PLANO No. F-00-030

LÍNEA DE EMPALME CONTIENE EN PLANO No. F-00-029

<p>CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1-02-2500-060-2011</p>		<p>UNIÓN TEMPORAL PTAR CANOAS</p> <p>CONTRATO EAAB No. 1-15-2500-0646-2012</p>	
<p>DISENÓ:</p> <p>ROBERTO BARRERA - METRO SAS MAT. No: CN 230-101490</p>	<p>REVISÓ:</p> <p>ROBERTO GAUDIS LIC. No: 3901 ME, USA</p>	<p>RECIBIÓ:</p> <p>ING. RENALDO PULIDO REGISTRO. No: 3060</p>	<p>RECIBIÓ:</p> <p>ING. HUGO GOMEZ REGISTRO. No: 3429</p>

acueducto
AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

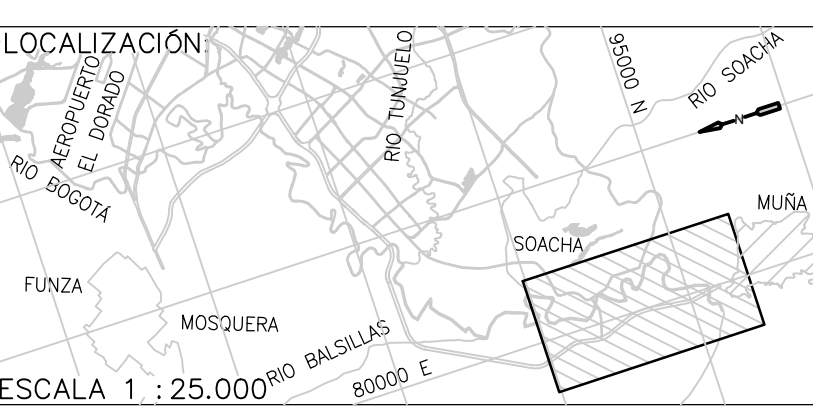

SISTEMA DE REFERENCIA		MODIFICACIONES			
<p>MAGDA SIRGAS</p> <p>TIPO DE COORDENADAS PLANAS CARTESIANAS</p> <p>ORIGEN COORDENADAS BOGOTÁ D.C.</p> <p>VERTICE NP-13-B5-1</p> <p>NORTE: 92744.534 m</p> <p>ESTE: 82666.481 m</p> <p>COTA: 2552.68 metros</p> <p>COORDENADAS MEDIAS</p> <p>NORTE: 96250.0 m</p> <p>ESTE: 80500.0 m</p> <p>PLANCHA</p> <p>1:10.000 246-18-A-2</p>		FECHA	MODIFICACION	NOMBRE ING. RESPONSABLE	FIRMA

acueducto
AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO
DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO

PLANO DE DISEÑO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

<p>PTAR CANOAS/VEREDA CANOAS/MUNICIPIO DE SOACHA</p>		<p>PROYECTO No. :</p>	
<p>CONTIENE :</p> <p>P.11 EXTINTORES PORTÁTILES BASE 3</p>		<p>FECHA: AGOSTO/2016</p>	
<p>ESCALA: INDICADA</p>		<p>PLANO No. F-00-028</p>	
<p>NOMBRE DEL ARCHIVO: F0028CEPL.DWG</p>		<p> </p>	

ENTREGA 100% - VÁLIDO PARA CONSTRUCCIÓN

LA ESCALA DE IMPRESIÓN PARA ESTE PLANO ES DE TAMAÑO PLEGO (700mmx1000mm)