



PLC-WRS-01
(NOTA 2, 3)

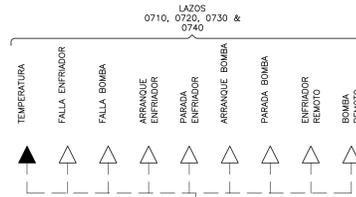

- NOTAS:**
1. EL ESQUEMA PRESENTADO ES SIMPLIFICADO. LA CONFIGURACIÓN DEL ENFRIADOR VARIA SEGÚN EL PROVEEDOR. EL CONTRATISTA DEBERÁ INTEGRAR EL PAQUETE BAJO SU RESPONSABILIDAD.
 2. LAS SEÑALES RELACIONADAS AL ENFRIADOR DE BIOGÁS CHL-08-0710 SERÁN ENVIADAS AL LCP-08-0710 Y DE ALLÍ AL PLC-WRS-01 UBICADO EN EL LCP-WRS-01 (VER PAQID I-08-004).
 3. PLC-WRS-02 EN LCP-WRS-02 PARA SEÑALES DEL ENFRIADOR DE BIOGÁS CHL-08-0720. PLC-WRS-03 EN LCP-WRS-03 PARA SEÑALES DEL ENFRIADOR DE BIOGÁS CHL-08-0730. PLC-WRS-04 EN LCP-WRS-04 PARA SEÑALES DEL ENFRIADOR DE BIOGÁS CHL-08-0740.

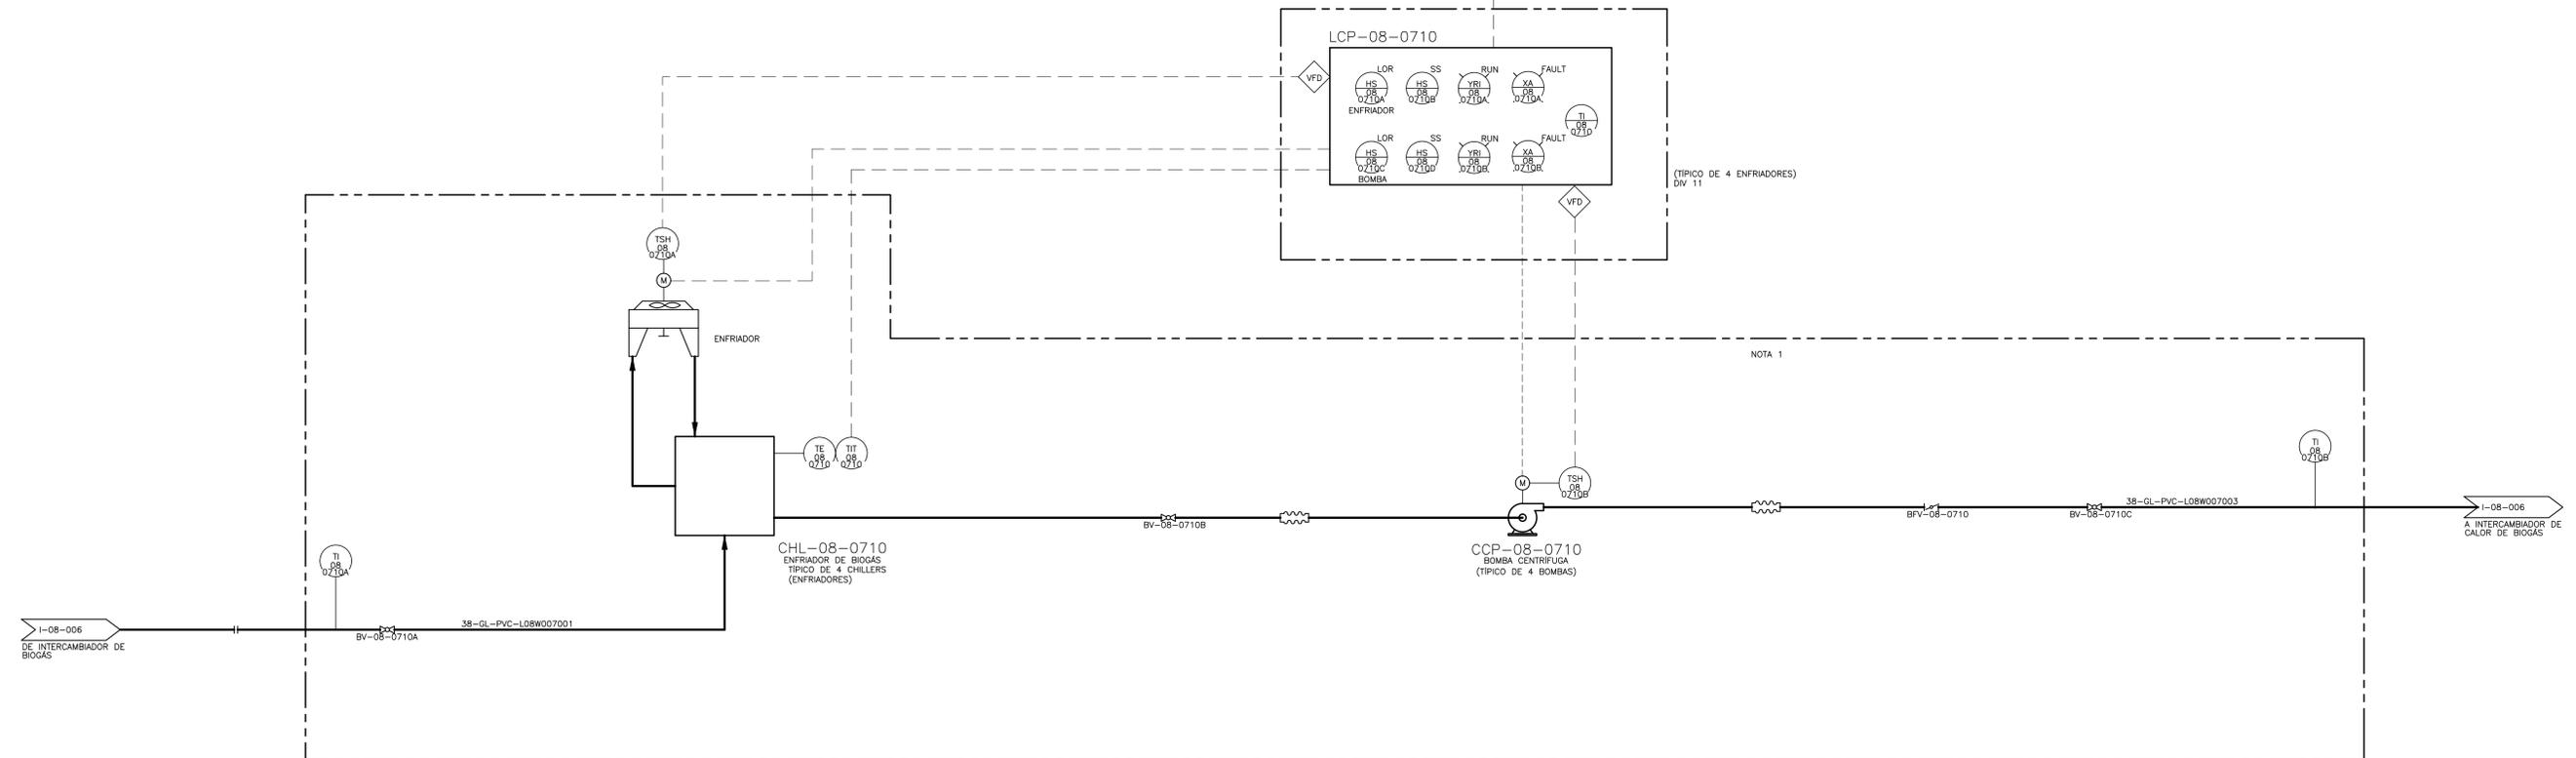

NOTA 1

© 2016 CDM Smith-INGESAM. Todos los derechos reservados. Reutilización de documentos: Documentos y diseños suministrados por el servicio profesional, incorporados en este documento, son propiedad de CDM Smith-INGESAM y EAB. No serán utilizados, ni total ni parcialmente, para cualquier otro proyecto sin autorización escrita de CDM Smith-INGESAM y/o EAB.

CDM Smith **INGESAM**
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1-02-2500-060-2011

REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO:
HENRY BULLDO S.
MAT. No. 2857150630 CND

UNIÓN TEMPORAL PTAR CANOAS
CONTRATO EAB No. 1-15-2500-0646-2012


REVISÓ:
SERGIO R. GONZÁLEZ B.
MAT. No. TP. 87206-40392

APROBÓ:
FERNANDO SILVA G.
MAT. No. 0000001407LL

acueducto
AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

RECIBIÓ:
ING. RENALDO PULIDO
REGISTRO. No. 3060

RECIBIÓ:
ING. HUGO GOMEZ
REGISTRO. No. 3429

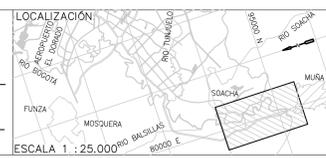

SISTEMA DE REFERENCIA
MADRID SIRGAS
TIPO DE COORDENADAS
PLANAS CARTESIANAS
ORIGEN COORDENADAS
BOGOTÁ D.C.

VERTICE NP-13-B5-1
NORTE: 93744.534 m
ESTE: 82666.481 m
COTA: 2552.58 msnnm
COORDENADAS MEDIAS
NORTE: 96250.0 m
ESTE: 80500.0 m
PLANCHA
1:10,000, 246-18-A-2

MODIFICACIONES			
FECHA	MODIFICACION	NOMBRE ING. RESPONSABLE	FIRMA

acueducto
AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO
DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO

PLANO DE DISEÑO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PTAR CANOAS/VEREDA CANOAS/MUNICIPIO DE SOACHA

CONTIENE :
**P.11 - P & ID
ENFRIADORES DE BIOGÁS**

ESCALA: SIN ESCALA

NOMBRE DEL ARCHIVO:
I08007BGPI.DWG

PROYECTO No. :
FECHA: AGOSTO/2016

PLANO No.
I-08-007

LA ESCALA DE IMPRESIÓN PARA ESTE PLANO ES DE TAMAÑO PLEGO (700mmx1000mm)