


- NOTAS:**
1. LAS SEÑALES QUE SE REQUIERAN EN EL SCADA POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA UNIDAD PAQUETE O POR PARTE DEL CLIENTE, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA (INTEGRADOR).
 2. EL INDICADOR DE NIVEL HARÁ PARATE DEL SUMINISTRO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO.
 3. EL COMPRESOR DE AIRE PARA CARGAR LOS TANQUES HIDRONEUMÁTICOS ES UN EQUIPO DE USO OCACIONAL.

©2016 CDM Smith-INGESAM. Todos los derechos reservados. Reutilización de documentos: Documentos y diseños suministrados por el servicio profesional, incorporados en este documento, son propiedad de CDM Smith-INGESAM y/o EAB. No serán utilizados, ni total ni parcialmente, para cualquier otro proyecto sin autorización escrita de CDM Smith-INGESAM y/o EAB.

CDM Smith **INGESAM**
 CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1-02-2500-060-2011

UNIÓN TEMPORAL PTAR CANOAS
 CONTRATO EAB No. 1-15-2500-0646-2012

acueducto
 AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

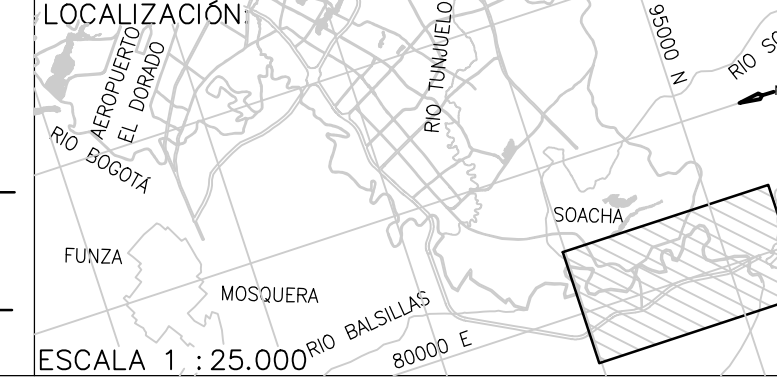

SISTEMA DE REFERENCIA		MODIFICACIONES	
TIPO DE COORDENADAS	PLANAS CARTESIANAS	FECHA	MODIFICACION
ORIGEN COORDENADAS	BOGOTÁ D.C.	NOMBRE ING. RESPONSABLE	FIRMA
VERTICE NP-13-B5-1	NORTE: 9374.534 m		
	ESTE: 82666.481 m		
	COTA: 2552.58 msnm		
COORDENADAS MEDIAS	NORTE: 96250.0 m		
	ESTE: 80500.0 m		
PLANCHA	1:10.000, 246-A-2		

acueducto
 AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ
 GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO
 DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO

PTAR CANOAS/VEREDA CANOAS/MUNICIPIO DE SOACHA
 CONTIENE: **P.11 - P & ID**
ESTACIÓN DE BOMBEO AGUA POTABLE

PROYECTO No. :
 FECHA: AGOSTO/2016
 PLANO No. **I-20-001**

ESCALA: SIN ESCALA
 NOMBRE DEL ARCHIVO: I20001DWPL.DWG

ENTREGA 100% - VÁLIDO PARA CONSTRUCCIÓN

LA ESCALA DE IMPRESIÓN PARA ESTE PLANO ES DE TAMAÑO PLEGO (700mmx1000mm)