


SISTEMA 2	ESTACIÓN DE BOMBEO RETORNO 1
	ESTACIÓN DE BOMBEO DE NATAS - MEZCLA RÁPIDA
	COMPARTIMENTOS DE MEZCLA RÁPIDA
	CANALES DE DESARENACIÓN
	CANAL DE RECOLECCIÓN DE AGUA DESARENADA
	ESTACIÓN BOMBEO DE NATAS - DESARENADO

PLANTA
1=250

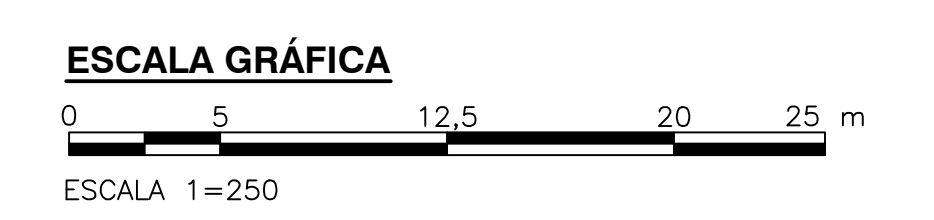


©2016 CDM Smith-INGESAM. Todos los derechos reservados. Reutilización de documentos: Documentos y diseños suministrados por el servicio profesional, incorporados en este documento, son propiedad de CDM Smith-INGESAM y EAB. No serán utilizados, ni total ni parcialmente, para cualquier otro proyecto sin autorización escrita de CDM Smith-INGESAM y/o EAB.

CDM Smith **INGESAM**
 CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1-02-25500-060-2011

UNIÓN TEMPORAL CANOAS
 CONTRATO EAB No. 1-15-25500-0946-2012

acueducto
 AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

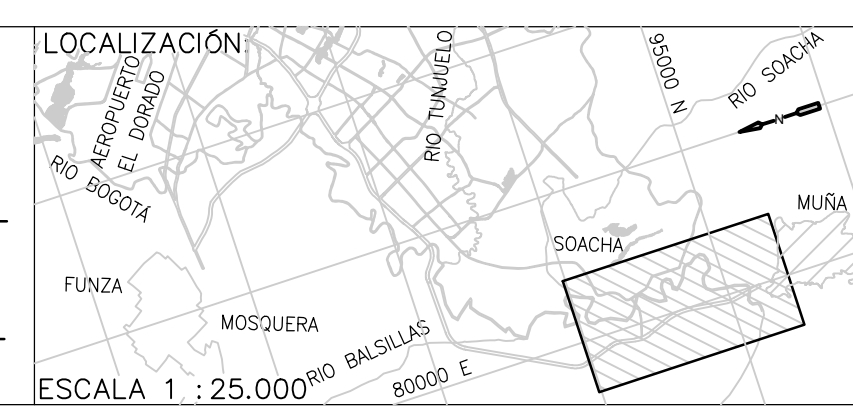

SISTEMA DE REFERENCIA		MODIFICACIONES	
MADRID, ESPAÑA		FECHA	MODIFICACION
TIPO DE COORDENADAS		NOMBRE ING. RESPONSABLE	
PLANAS CARTESIANAS		FIRMA	
ORIGEN COORDENADAS			
BOGOTÁ D.C.			
VERTICE NP-13-B5-1			
NORTE: 93764.534 m			
ESTE: 82666.481 m			
COTA: 2552.58 msnnm			
COORDENADAS MEDIAS			
NORTE: 96250.0 m			
ESTE: 86500.0 m			
PLANTILLA			
1:10.000, 246-10-A-2			

acueducto
 AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ
 GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO
 DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO

PTAR CANOAS/VEREDA CANOAS/MUNICIPIO DE SOACHA
 CONTIENE : P.11 CONTROL DE OLORES
SISTEMA 2 - PLANTA GENERAL

PROYECTO No. :
 FECHA: AGOSTO/2016
 PLANO No. :
M-10-030