


SISTEMA 3	ESTACIÓN BOMBEO DE NATAS
	CADICA 1 SEDIMENTACIÓN PRIMARIA
	CADICAS ESPECÍFICAS SEDIMENTACIÓN PRIMARIA
	SEDIMENTADOR PRIMARIO

PLANTA
1=500

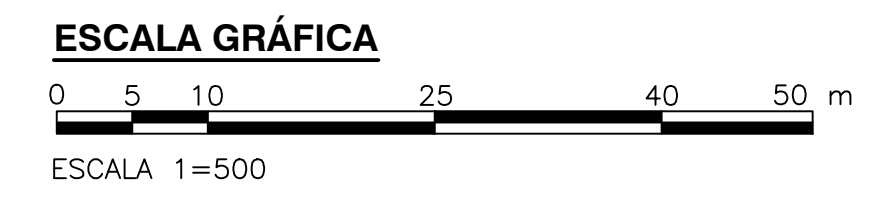


©2016 CDM Smith-INGESAM. Todos los derechos reservados. Incorporados en este documento, son propiedad de CDM Smith-INGESAM y EAB. No serán utilizados, ni total ni parcialmente, para cualquier otro proyecto sin autorización escrita de CDM Smith-INGESAM y/o EAB.

CDM Smith **INGESAM**
 CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1-02-25500-0690-2011

UNIÓN TEMPORAL CANOAS
 CONTRATO EMB No. 1-15-25500-0346-2012

acueducto
 AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

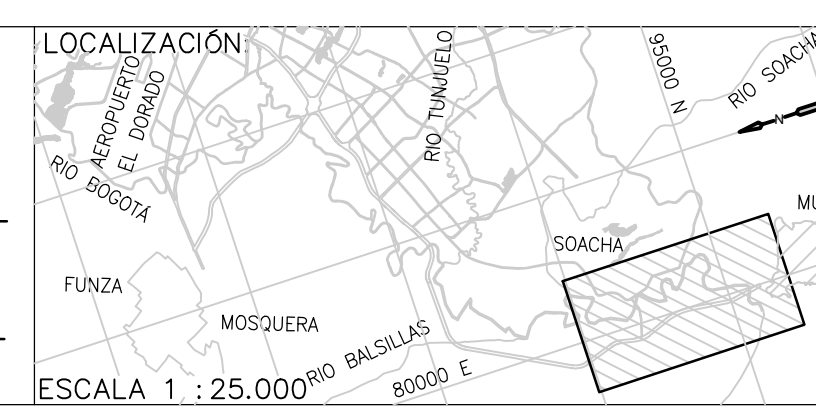

SISTEMA DE REFERENCIA MAGNA SIRGAS TIPO DE COORDENADAS PLANAS CARTESIANAS ORIGEN COORDENADAS BOGOTÁ D.C. VERTICE NP-13-B5-1 NORTE: 9374.534 m ESTE: 82666.481 m COTA: 2652.98 metros COORDENADAS MEDIAS NORTE: 96250.0 m ESTE: 86500.0 m PLANCHA 1:10,000, 246-A-2		MODIFICACIONES FECHA MODIFICACION NOMBRE ING. RESPONSABLE FIRMA	

acueducto
 AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ
 GERENCIA CORPORATIVA DE SISTEMA MAESTRO
 DIRECCIÓN RED TRONCAL ALCANTARILLADO
 PLANO DE DISEÑO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PTAR CANOAS/VEREDA CANOAS/MUNICIPIO DE SOACHA
 CONTIENE : P.11 CONTROL DE OLORES SISTEMA 3 - PLANTA GENERAL
 ESCALA: INDICADA NOMBRE DEL ARCHIVO: M10040PCPL.DWG

PROYECTO No. :
 FECHA: AGOSTO/2016
 PLANO No. :
 M-10-040