



FOTO No. 3
Vista Interna de la Cámara


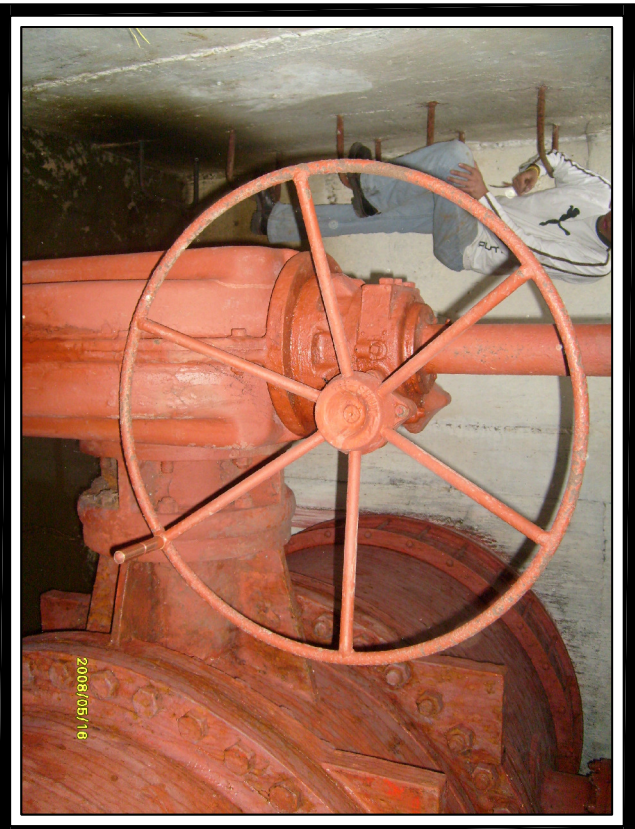


FOTO No. 4
Vista Interna de la Cámara

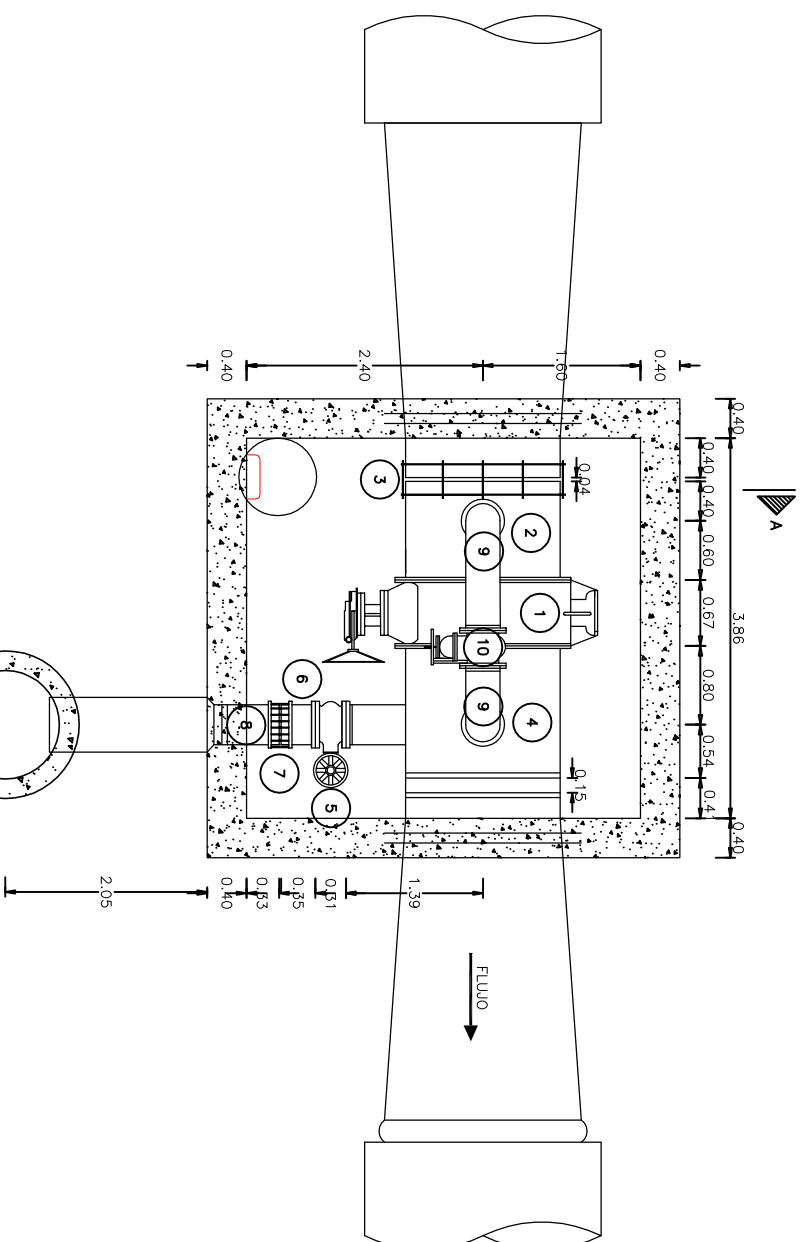

DESCRIPCIÓN MECÁNICO	
No.	CANT.
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	2
10	1

DESCRIPCIÓN MECÁNICO	
No.	CANT.
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	2
10	1

ESTADO ACCESORIOS:

Se recomienda Realizar Mantenimiento Exterior a Todas las Tuberías y Accesorios con: Limpieza (Sandblasting) y Pintura.

ESTADO DE LA CÁMARA:

Cámara en Concreto en Buen Estado, se Recomienda Arreglar la Escalera de Acceso.

En trabajos de rehabilitación se recomienda modificar la distribución (especialmente en la purga), para que las uniones dresser $\varnothing 16''$, quedan más separados del muro, para facilidad en la operación y desmonte.



FOTO No. 5
Vista Interna de la Cámara

CONSULTOR	CONSORCIO TIBITOC 2006	CONSORSIO TIBITOC 2006	CONSORCIO TIBITOC 2006
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA		
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006		
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 PURGA $\varnothing 16''$ Y VALVULA V42 $\varnothing 60''$ (K48+041,30) LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ $\varnothing 78''$		
REVISO	S.L.T.	ARCHIVO:	RTC-GF-CT-432.dwg
APROBO	C.E.B	ESCALA:	1:75
DIGITALIZO	C.P.	PLANO No.	RTC-FG-CT-432
		ACCESORIO N°	272-273
			CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB
		FECHA:	DICIEMBRE DE 2008
		Rev.	1