


N: Instalación normal con la línea drenada.
 DB: Doble bloqueo de línea(tapping) sin By-pass provisional.
 DBP: Doble bloqueo de línea(tapping) con By-pass provisional.

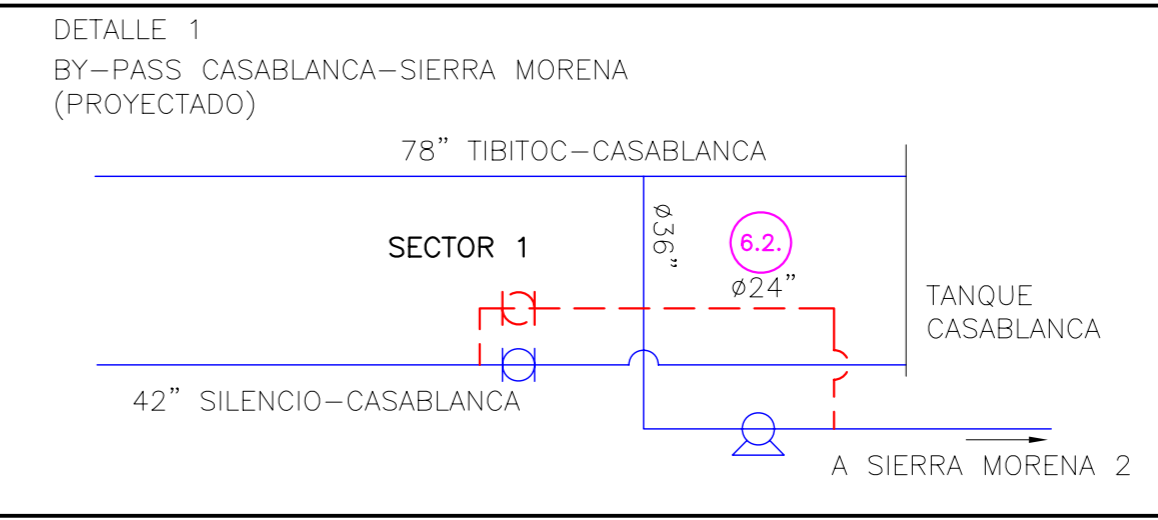

| | | | |
|---------------------|--------|--|--------------------------|
| | | CONSORCIO TIBITOC 2006 | |
| | | | |
| CONSULTOR | | CONSORCIO TIBITOC 2006 | |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA | |
| CONTRATO No. | | 1-02-25400-514-2006 | |
| NOMBRE DEL PLANO | | ESQUEMA DE SALIDAS Y OBRAS PROPUESTAS PARA EL TRAMO 3 DEMANDA 2015 | |
| REVISO | S.L.T. | ARCHIVO: | RTC-FG-HI-301_313-V0.dwg |
| APROBO | C.E.B | ESCALA: | SIN |
| DIGITALIZO | L.G.G. | PLANO No. | RTC-FG-HI-303 |
| | | FECHA: | JUNIO DE 2008 |
| | | Ver. | E |