


CONVENCIONES			
	RED EXISTENTE		EMPATE
	RED PROYECTADA		REDUCCIÓN EXISTENTE
	INTERCONEXIÓN PROYECTADA		REDUCCIÓN PROYECTADA
	VÁLVULA EXISTENTE		ESTRUCTURA DE CONTROL
	VÁLVULA POR REHABILITAR		MANIJA No.
	VÁLVULA PROYECTADA		SISTEMA PROPUESTO PARA INSTALACIÓN DE LA VALVULA
	TAPÓN		

N: Instalación normal con la línea drenada.
 DB: Doble bloqueo de línea(tapping) sin By-pass provisional.
 DBP: Doble bloqueo de línea(tapping) con By-pass provisional.

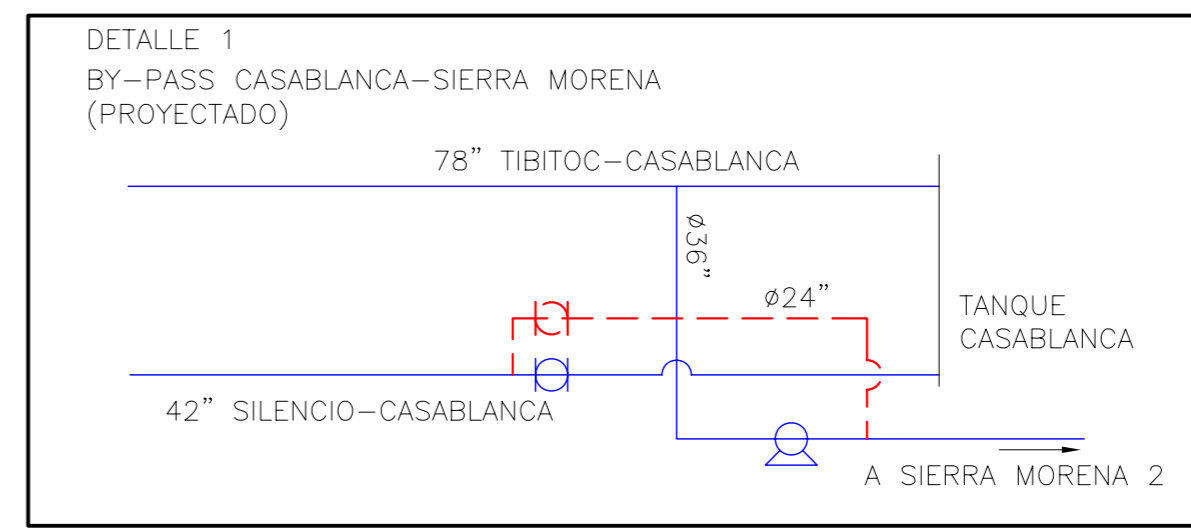

		CONSORCIO TIBITOC 2006	
<small>AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ</small>		<small>SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS</small>	
<small>SILVA CARRERO Y ASOCIADOS S.A.</small>			
CONSULTOR	CONSORCIO TIBITOC 2006		
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA		
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006		
NOMBRE DEL PLANO	ESQUEMA DE SALIDAS Y OBRAS PROPUESTAS PARA EL TRAMO 3 DEMANDA 2020 - ALTA PRESIÓN		
REVISO	S.L.T.	ARCHIVO: RTC-FG-HI-301_313-V0.dwg	FECHA: MARZO DE 2008
APROBO	C.E.B.	ESCALA: SIN	Ver. 0
DIGITALIZO	L.G.G.	PLANO No. RTC-FG-HI-304	